



FIREYE Inc.
3 Manchester Road
Derry, NH 03038
USA
Tel: 001/(603) 432-4100

133 - 688 INSTALLATIONSHINWEIS

AUSTAUSCH ODER INSTALLATION EINES EP113 PROGRAMMODULS IN EIN E210 / E211 CHASSIS

Seit September 2005 besteht eine Modifizierung am EP113 Programmmodul und dem E210 / E211 Feuerungsautomaten, um eine verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit bei dem Einsatz in typischen Brenner/Kesselumgebungen zu erreichen.

Durch die vorgenommenen Änderungen ist der Einsatz des neuen Programmmoduls EP113 in derzeit existierende E210 / E211 Chassis verboten. Ebenso verhält es sich bei einem Austausch des E210 / E211 Chassis, hier muss zwingend das Programmmodul EP113 erneuert werden.

Durch die Änderungsmaßnahmen zur Verminderung der Störanfälligkeit gegenüber elektromagnetischer Einstrahlung wurde das Programmmodul mechanisch verändert, um somit ein Einsetzen in ein bestehendes Chassis zu verhindern. Die Position des Spalts in der Leiterplatte des Programmmoduls und dem Steg in dem Chassis wurde verändert.


Das modifizierte EP113 Programmmodul trägt den Entwicklungsstand 23B. Der Entwicklungsstand steht auf der Leiterplattenrückseite und folgt dem Herstellungscode, getrennt durch einen Bindestrich.

Das E210 / E211 Chassis trägt den Entwicklungsstand 04 und steht auf dem Produktschild.


Der Einbau eines modifizierten EP113 (Code 23B) Programmmoduls in ein E210 / E211 Chassis mit einem Entwicklungscode geringer 04 führt zur Beschädigung.

Der Einbau eines alten EP113 Programmmoduls in ein E210 / E211 Chassis mit einem Entwicklungscode 04 führt zur Beschädigung.

ALT

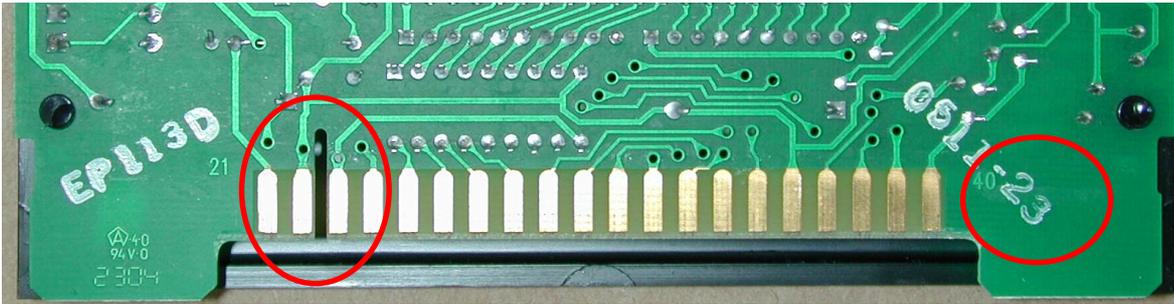

NEU

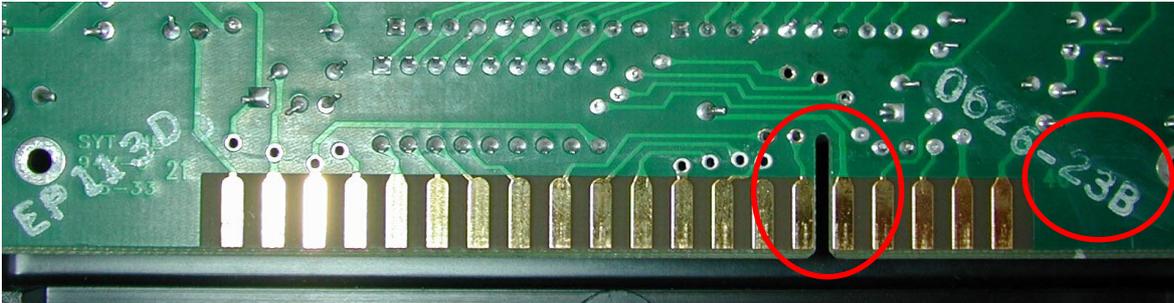

ALT



NEU

